

(56)		.1	ILDSTEDSREGLER	Revidert NBI (56).101.2
ovner				

April 1960
Revisjon 1970

CDU 697 .243
Dette blad erstatter:
NBI(56).101

Dette blad viser vanlig forekommende ildsteder og de forskriftene som gjelder for disse. Alle angitte mål er minimumsmål.

Figurtekstene henviser til Kommunal- og arbeidsdepartementets byggeforskrifter av 1. august 1969 kap. 49, som inneholder bestemmelser om ildsteder, røykrør og røykkanaler.




Fig 1 a.
Lukket ildsted ved rett vegg (kap. 49:22)
Brannmuren skal være så stor at ildstedets ytterflate — ildrommet — ikke kommer nærmere brennbart materiale enn 300 mm. Avstanden fra brannmur til ildsted skal være minst 100 mm. Tregolv under ildsted som fyres med fast brensel skal være belagt med stålplate eller annet jevngodt ubrennbart materiale. Platen skal springe fram minst 300 mm foran ilegget. Det kan legges linoleum eller parkett av massiv hardved over dette belegget.

Mål 1 : 50




Fig. 1b.
Alminnelig, firkantet ovn i hjørne med brannmur på begge sider

Mål 1 : 50




Fig. 1 c.
Lukket ildsted plassert i hjørne, men med brannmur bare på den ene side (kap. 49:22)
Ildstedet må ikke komme nærmere vegg av brennbart materiale enn 600 mm.

Mål 1 : 50




Fig. 2a.
Alminnelig, rund ovn ved rett vegg

Mål 1 : 50




Fig. 2b.
Alminnelig, rund ovn i hjørne med brannmur bare på den ene siden

Mål 1 : 50




Fig. 3 a.
Ildstedets askekasse skal være omsluttet av hel jernkapsel som skal ha minst 100 mm avstand til golv av brennbart materiale.




Fig. 3b.
Når ildstedet ikke har askekasse, må ildstedets bunn ikke komme nærmere golvet enn 230 mm

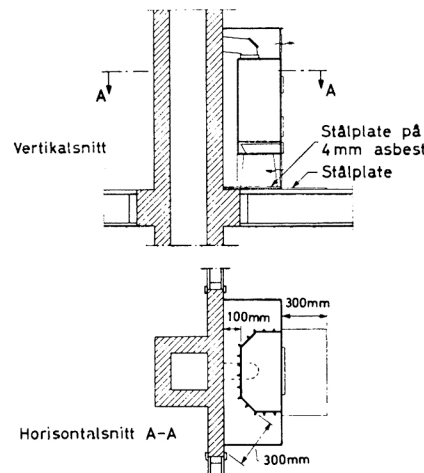


Fig. 4 a.
Delvis innebygd ildsted — kamin — ved rett vegg (kap. 49:22)
Tregolv under ildsted skal isoleres med 4 mm asbestplate dekket av solid stålplate. En må være oppmerksom på at enkelte ildsteder må typegodkjennes av Statens branninspeksjon og at installasjonsbestemmelser og bruksanvisning da må følge med.

Mål 1 : 50

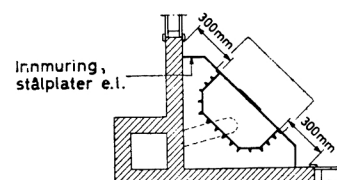


Fig. 4b.
Kaminovn i hjørne. Samme krav som for kaminovn ved rett vegg.

Mål 1 : 50




Fig. 5. Åpen kamin — kaminpeis — ved rett vegg (49:23)
Tregolv under åpen kamin må som for delvis lukket ildsted, kfr. fig. 4 a. isoleres med 4 mm asbestplate.
Stålplaten skal springe fram til minst 300 mm fra peisbunnens forkant og minst 800 mm målt fra ildrommets indre hjørne eller kant.

Mål 1 : 50

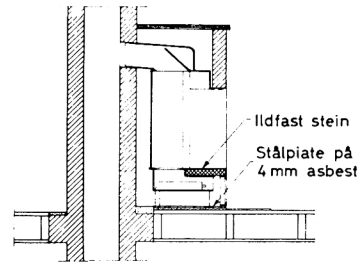


Fig. 6. Peis med støpejernsinnsats. Eventuelt tregolv under peisen skal være dekket av solid stålplate med minst 4 mm tykt asbestunderlag. Tregolv foran peisen skal være kledd med stålplate eller annet jevngodt, flammefast materiale i en utstrekning av minst 300 mm fra peisbunnens forkant, dog minst 800 mm målt fra ildrommets indre hjørne eller bakside. For øvrig må en nøye følge fabrikantenes monteringsanvisninger.

Mål 1 : 50

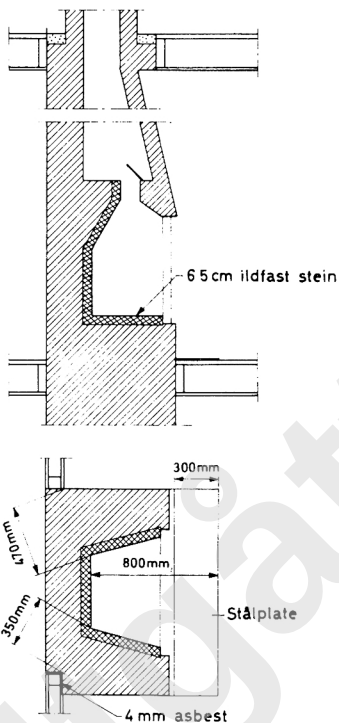


Fig. 7a. Peis på brannfast fundament, skjematisk. Peisen skal ha murte vanger. Hvor murverket støter mot treverk eller annet brennbart materiale i vegger, tak eller under golv, skal det ha en tykkelse av minst 470 mm (2 stein). Denne tykkelse kan dog innskrenkes til 350 mm (1½ stein) når det mellom murverket og det brennbare materiale anbringes en minst 4 mm tykk asbestplate. Ildrommet skal ha en utforing av ildfast stein som i bunnen og vengene skal ha en tykkelse av minst 65 mm. Denne utforing er medregnet i de ovennevnte murtykkelser. Dersom golvet foran peisen ikke er av brannfast materiale, skal det være kledd med stålplate eller annet jevngodt, flammefast materiale i en utstrekning av minst 300 mm fra peisbunnens forkant, dog minst 800 mm målt fra ildrommets indre hjørne eller kant. Enhver peis skal forsynes med spjeld. Se Byggeforskriftenes kap. 49:23.

Mål 1 : 50

Tegningen viser ikke uttak for sot. Dette bør ordnes til på en slik måte at en slipper å få sotet ned i peisen.

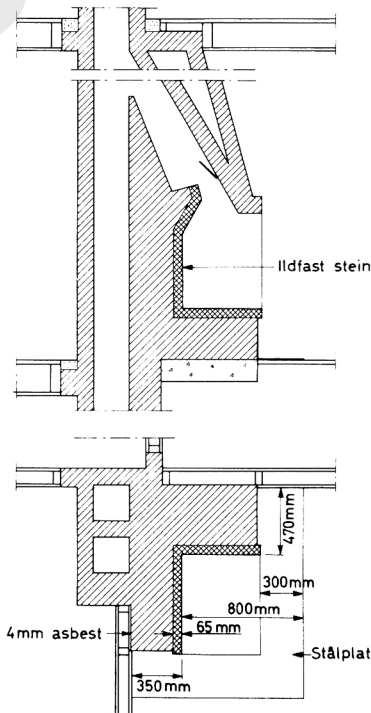


Fig. 7 b. Murt hjørnepeis

Mål 1 : 50

Murt peis skal stå på underlag minst A 60, d.v.s. helt ubrennbart materiale. Hvor murverket støter mot brennbart materiale skal det ha en tykkelse av minst 470 mm, event. 350 mm når det anbringes minst 4 mm tykk asbestplate mellom murverket og det brennbare materiale. Hvis golvet foran peisen er av brennbart materiale gjelder bestemmelsene om stålplate som nevnt i fig. 7 a.